


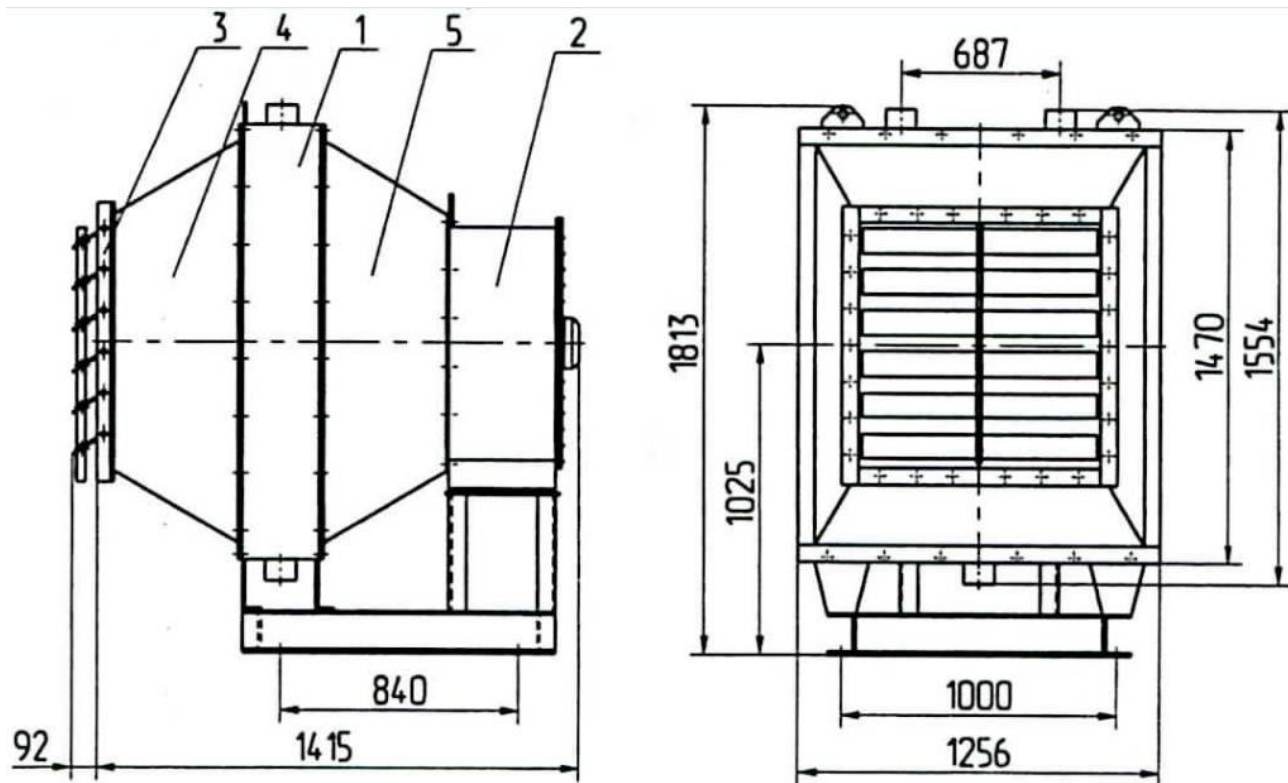

Агрегат **АП-21-300 УЗ** предназначен для воздушного отопления помещений промышленного, сельскохозяйственного и гражданского назначения.

Агрегат воздушно-отопительный АП-21-300 УЗ используется для искусственного перемещения и нагрева рециркуляционного воздуха в зданиях промышленного и производственного назначения при помощи перегретого пара.

Пар по качеству должен соответствовать СНиП 2.04.07-86. Не допускается работа на пролетном паре, вызывающем эрозию труб теплоотдающих элементов. Для полной конденсации пара и отвода конденсата за воздухонагревателем агрегата должен устанавливаться конденсатоотводчик, соответствующего номера. Уровень конденсата не должен быть выше нижней трубной решётки воздухонагревателя агрегата. Отвод конденсата должен исключать возможность размораживания воздухонагревателя агрегата и возникновения гидроударов при изменении нагрузки.

Отопительный агрегат АП-21-300 УЗ изготавливается в напольном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность
по теплу, кВт

t	ВХОД. ВОЗ.	+15 °C
---	------------	--------

406,8

t	ВХОД. ВОЗ	.	-20 °C
---	-----------	---	--------

509,9

Производительность	по воздуху, м ³	/ч
--------------------	----------------------------	----

25000

Площадь поверхности	теплообмена, м ²
---------------------	-----------------------------

114,3

Вентилятор

электродвигатель, кВт/об./мин.

ВО-06-300-8В

(V=21400 ... 28200 м

3

/ч, N_{дв}=3,0 кВт, n=1450

Масса, кг, не более

452

Агрегат воздушно-отопительный АП-21-300