


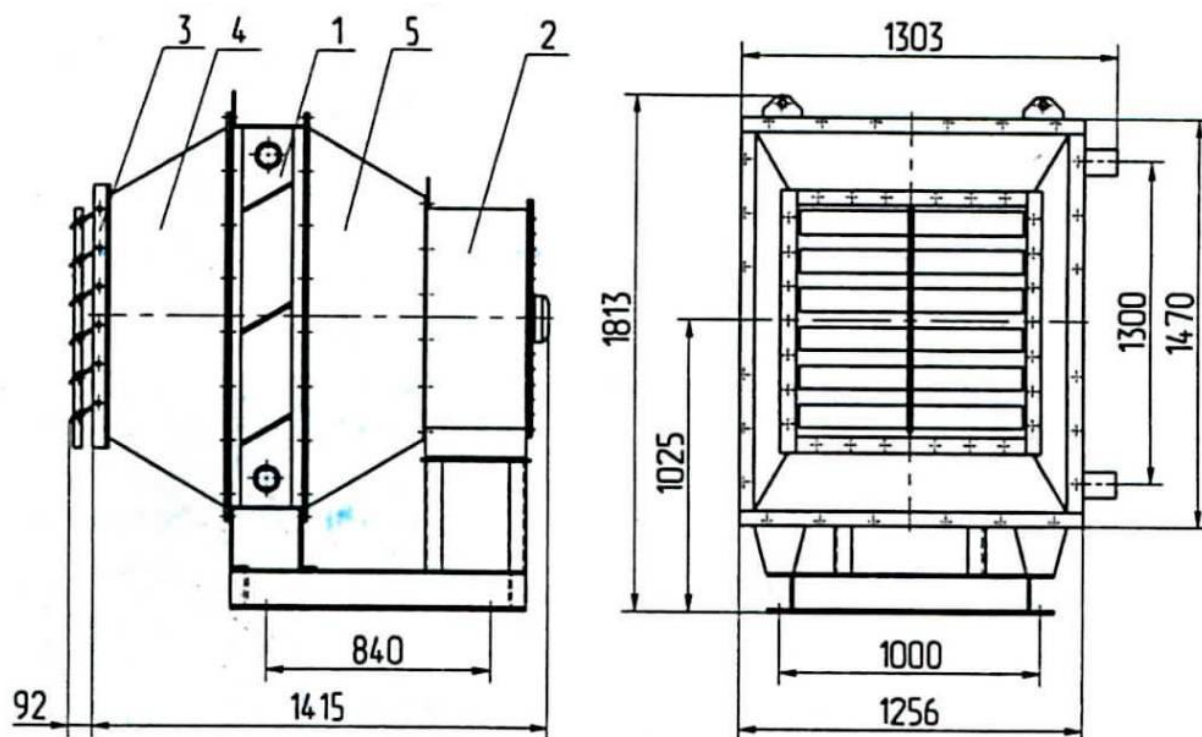

Агрегат **АВ-21-250** используется для искусственного перемещения и нагрева рециркуляционного воздуха (воздуха помещения) в зданиях промышленного и производственного назначения при помощи горячей воды.

Агрегат воздушно-отопительный АВ-21-250 предназначен для воздушного отопления помещений промышленного, сельскохозяйственного и гражданского назначения.

Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88, с запыленностью не более $0,5 \text{ мг/м}^3$ и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.

Отопительный агрегат **АВ-21-250** изготавливается в напольном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность
по теплу, кВт

t	ВХОД. ВОЗ.	+15 °C
---	------------	--------

232,7

t	ВХОД. ВОЗ	-20 °C
---	-----------	--------

358,4

Производительность по воздуху, м	/ч
----------------------------------	----

25000

Площадь поверхности теплообмена, м

56,8

Вентилятор

электродвигатель, кВт/об./мин.

ВО-06-300-8В

(V=21400 ... 28200 м

3

/ч, N_{дв}=3,0 кВт, n=1450

Масса, кг, не более

350