


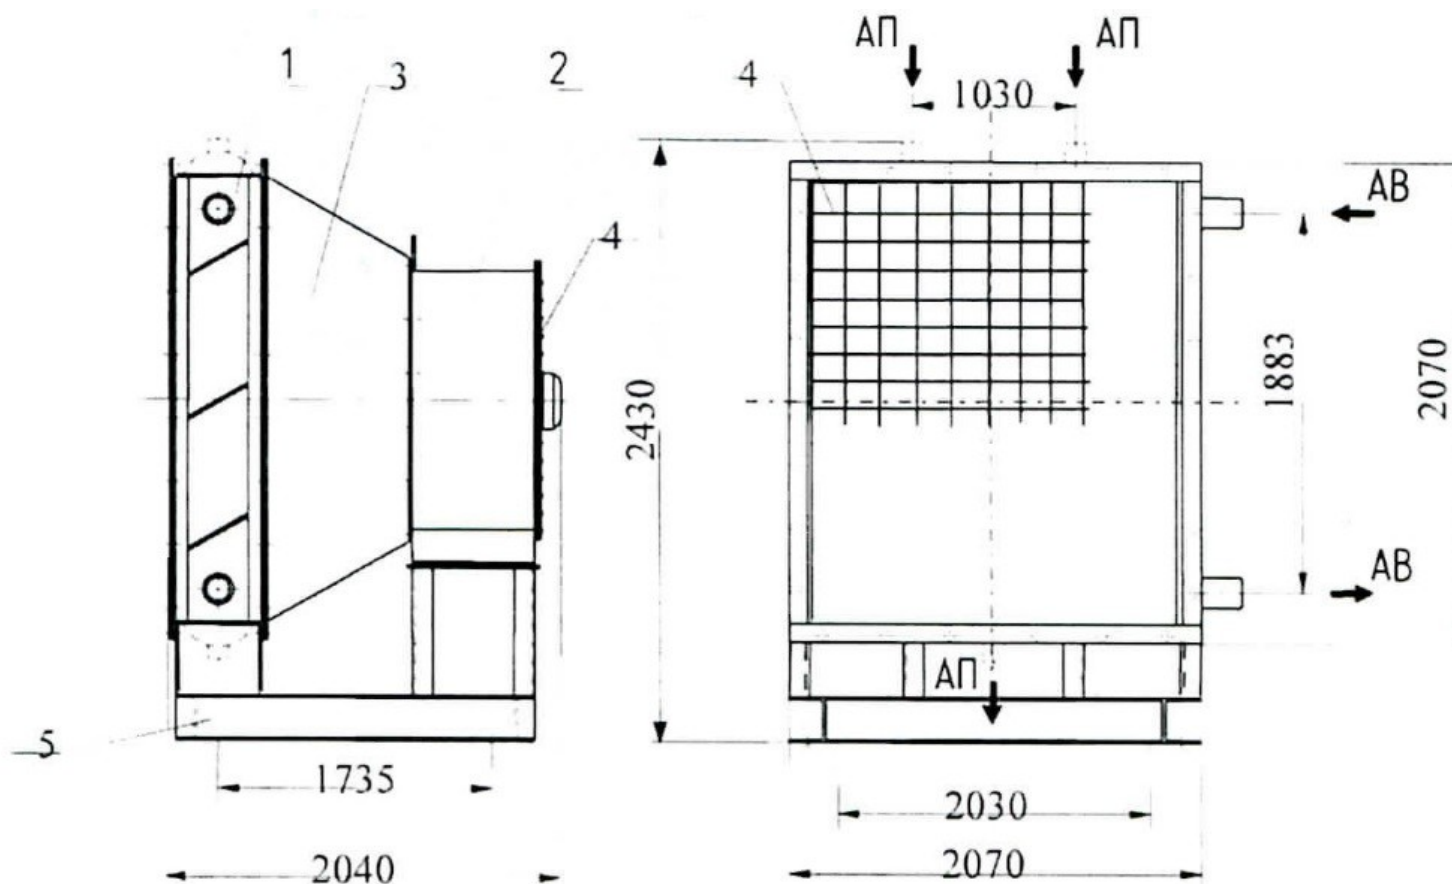

Агрегат воздушно-отопительный АВ-33-490 предназначен для воздушного отопления помещений промышленного, сельскохозяйственного и гражданского назначения.

Агрегат АВ-33-490 используется для искусственного перемещения и нагрева рециркуляционного воздуха (воздуха помещения) в зданиях промышленного и производственного назначения при помощи горячей воды. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88, с пыленностью не более 0,5 мг/м³ и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.

Отопительный агрегат АВ-33-490

изготавливается в напольном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение новых изделий

Расчётная производительность

Тип осевого вентилятора

Площадь поверхности нагрева, м

Суммарный уровень звуковой мощности, дБ,
не более

Масса, кг, не более

по воздуху, $\frac{\text{м}^3}{\text{ч}}$

по теплу, кВт

АВ-49-490 УЗ

49 000

488,7

ВО-06-300-12,5 (N=4,0 кВт, n=750 об ./мин.)

114,1

109

840